


## Variante 1

HAK an gleicher Wand wie Hauseinführung


Mindestmass von Rohreinführung bis und mit HAK  $\leq 25^\circ$  600 mm  
 $\geq 50^\circ$  750 mm

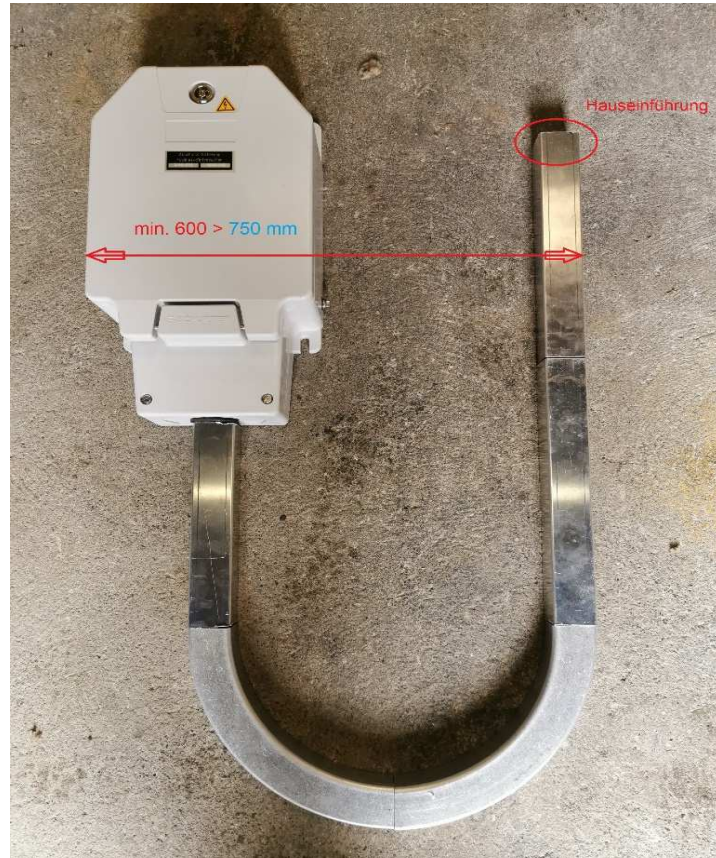

## Variante 2

Rohreinführung seitlich

Mindestmass von Rohreinführung bis und mit HAK  $\leq 25^\circ$  1100 mm  
 $\geq 50^\circ$  1300 mm

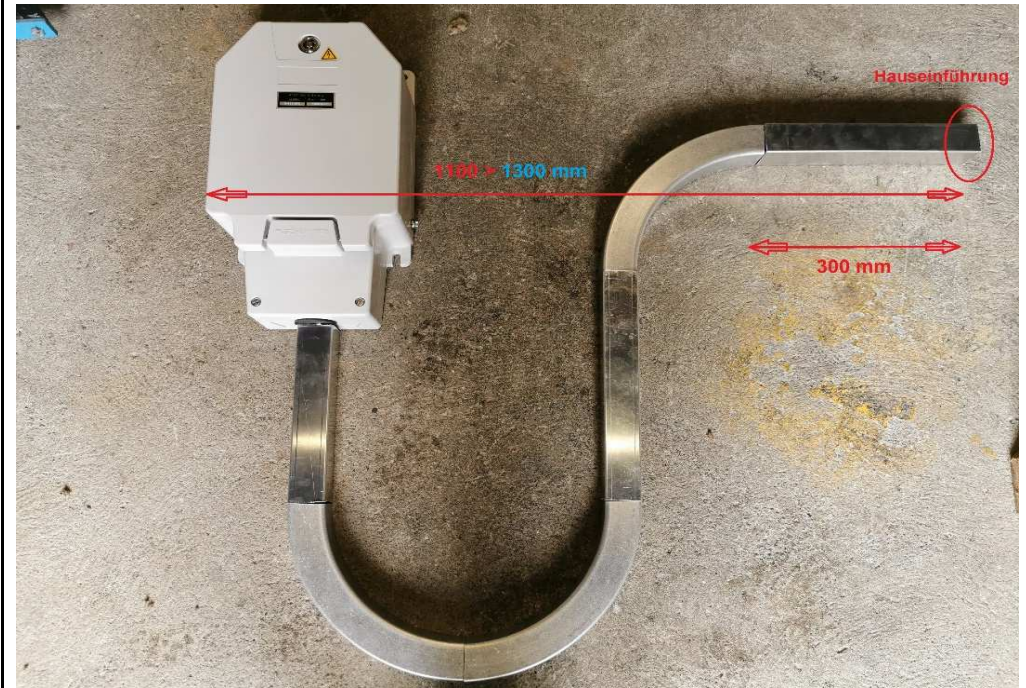

## Hauseinführung HAK

HAK-Grösse (bis 160A)  
420 x 250 mm

Datum: 16. Juni 2021  
Planformat: A4

**InfraWerkeMünsingen**  
Energie Wasser Umwelt

InfraWerkeMünsingen, Äschstrasse 25, 3110 Münsingen  
Telefon: 031 724 52 50 / E-Mail: info@inframuensingen.ch